


PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 30.06.2017,
Subsemnații Ing. Gh. Dumă, având funcția de Ing. silv. obș., împreună cu
Florian Mihai, pădurar titular în cantonul 14 Toboro Anson am procedat la
stabilirea distanțelor de colectare în parchetul ce urmează a se exploata pe raza
u.a. 119C, U.P. 2 București, astfel:
- distanța medie de adunat stabilită conform măsurătorilor din teren este de 40 m;
- distanțele de scos-apropiat sunt:
o distanța 1: 160/2 m; o distanța 2: — m; o distanța 3: — m;
- distanța medie de scos-apropiat este de 80 m.
- gradul de accesibilitate este de 71500 m. (efectiv 2367m)
Schița parchetului, cu indicarea drumurilor de scos apropiat este redată mai jos:

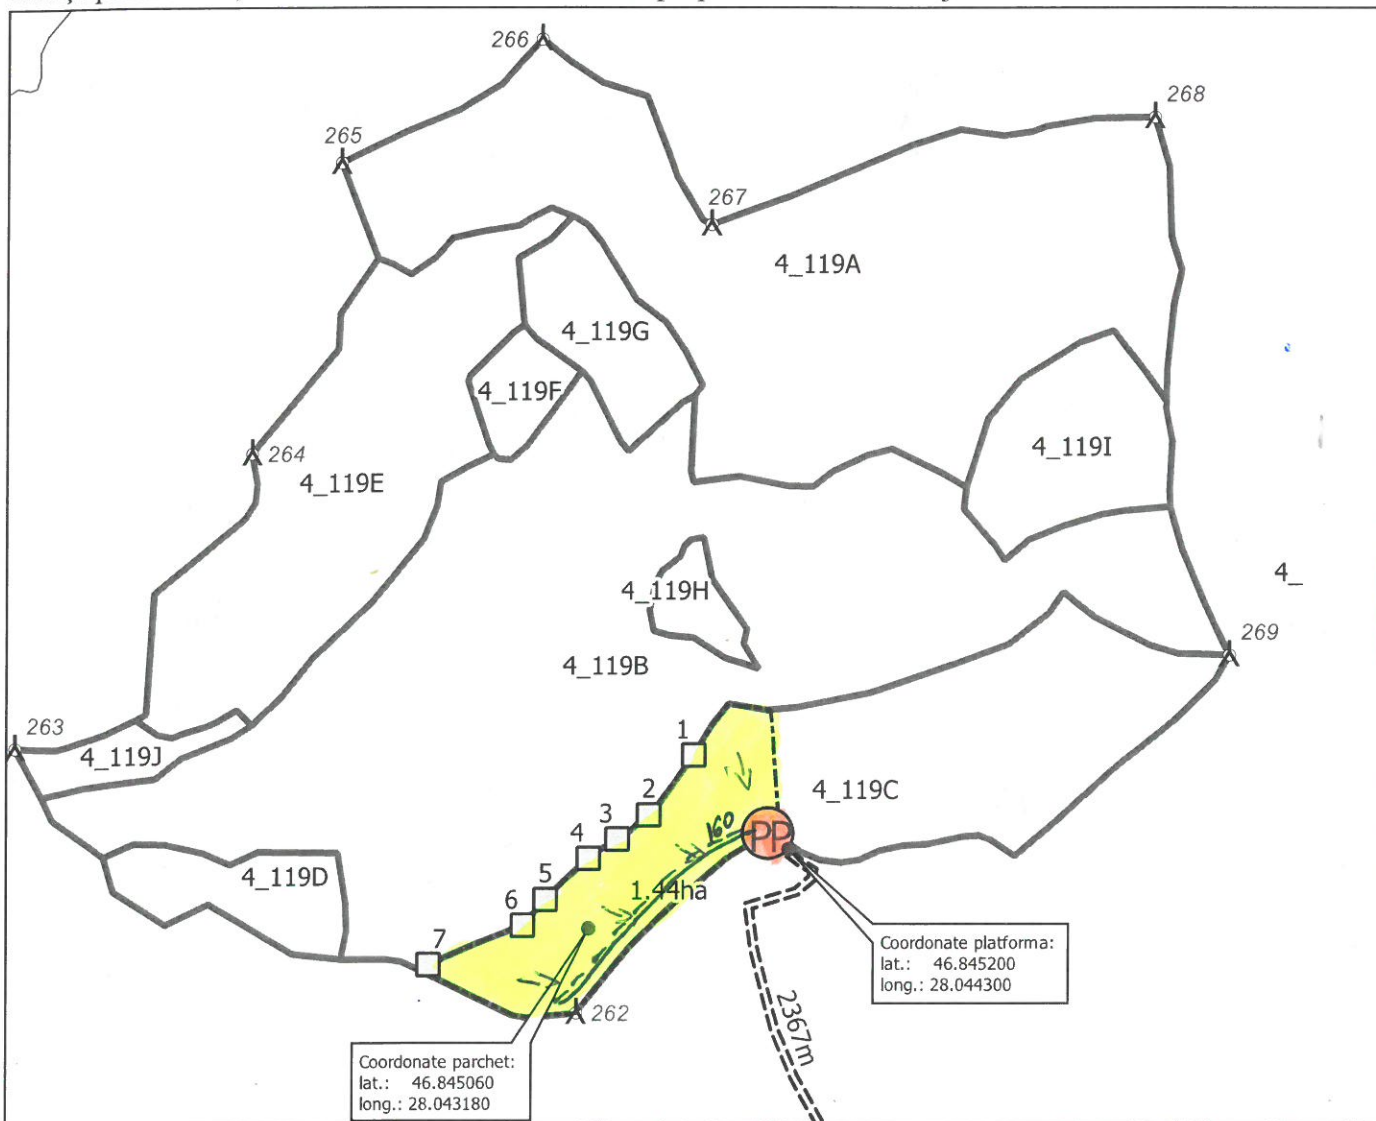

Legendă

Schite_parchet	Linie	Amenajament
Puncte	=== Accesibilitate	▲ Borne
PP platforma primara	Poligon	— ape_arc
□ Ciocan_Patrat	suprafata_parchet	limite amenajistice

Delegat cu efectuarea
marcării,

Ing. Gh. Dumă
for

Pădurar,

Florian Mihai